

# Integrierte Gesamtschule Hannover - Linden



**Schule im Stadtteil**

Umweltschule in Europa

Schule im Internet  
www.igs-linden.de

Am Lindener Berge 11  
30449 Hannover-Linden  
Tel . 168-45602  
Fax: 168-45759

**Arbeitsgruppe GSE**  
Jörg Ilsemann  
dienstl.: Tel. 168-42933  
e-mail: Joerg.Ilsemann@freenet.de

## Werte der Photovoltaik-Anlage Sporthalle Jahresübersicht 2015

Datum/Monat	Zählerstand kWh	Leistung kWh
Dezember 14	331650	
Januar	331703	53
Februar	331839	136
März	332096	257
April	332609	513
Mai <sup>1</sup>		0
Juni		0
Juli	333134	525
August	333708	574
September	334082	374
Oktober	334181	99
November	334271	90
Dezember	334326	55

<sup>1</sup> Leider ist die Anlage auf Grund eines korrodierten Anschlusses ausgefallen. Es wurden zwar keine Werte angezeigt, aber die Vermutung war, dass es sich um einen Funkfehler handelt. Erst beim Ablesen wurde der Fehler bestätigt.

# Integrierte Gesamtschule Hannover - Linden



**Schule im Stadtteil**


Umweltschule in Europa

Schule im Internet  
[www.igs-linden.de](http://www.igs-linden.de)

Am Lindener Berge 11  
30449 Hannover-Linden  
Tel . 168-45602  
Fax: 168-45759

**Arbeitsgruppe GSE**  
Jörg Ilsemann  
dienstl.: Tel. 168-42933  
e-mail: Joerg.Ilsemann@freenet.de

## Diagramm der Solaranlage Sporthalle

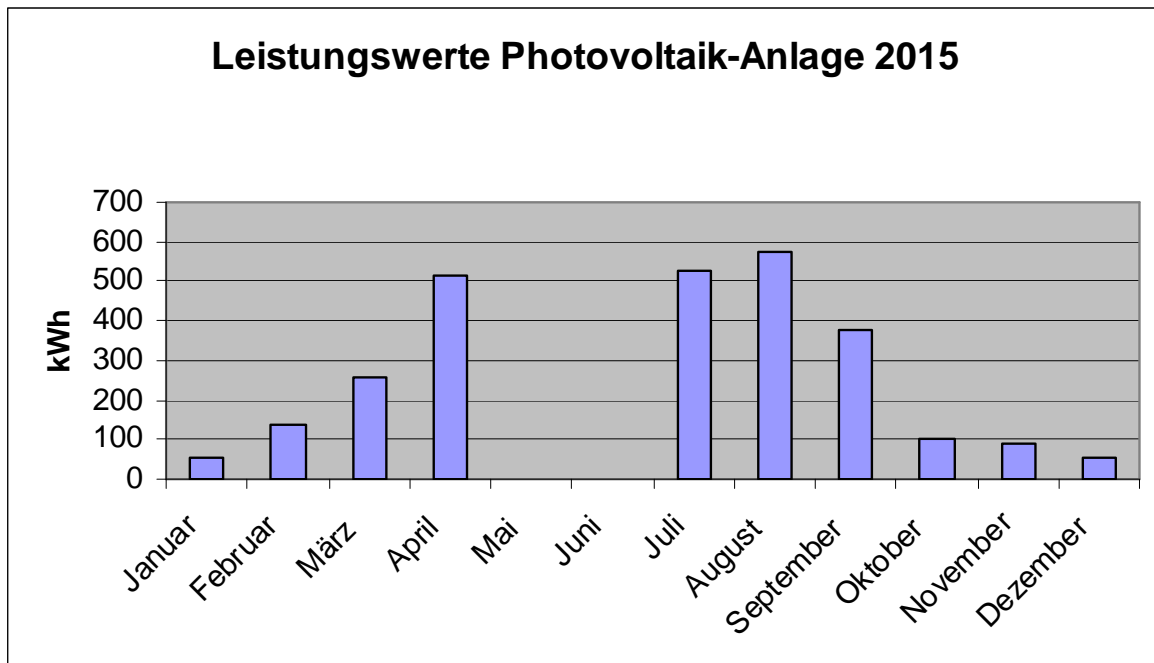

Leider können wir für unsere thermische Anlage keine Leistungswerte melden. Seit August 2014 regelt eine neue Technik den Kaltwasserkreislauf. Die Installationsfirma hat unseren Stufenspeicher abgeklemmt. Bisher wurde dieser Fehler nicht beseitigt.

Im Mai und Juni hat auch unsere PV-Anlage keinen Strom eingespeist. Es lag an einem korrodierten Anschluss am Wechselrichter.

Insgesamt haben wir 2676 kWh eingespeist. Das bedeutet, dass wir **1712,64 t CO<sub>2</sub>**-Ausstoß verhindert haben.